Eure Stadtwerke Steinburg

Hausanschluss Ortsversorgungsnetze -Niederdruck (> 25 mbar bis 100mbar)

Versorgung nach NDAV

- 0 Hauseinführung
- 1 Hauptabsperreinrichtung
- 2 Gas-Druckregler
- 3 Gasströmungswächter (Auswahl und Anordnung nach TRGI 2008 durch VIU)
- 4 Gaszähler – Absperreinrichtung
- 5 Gaszähler
- 5a Zähleranschlussplatte

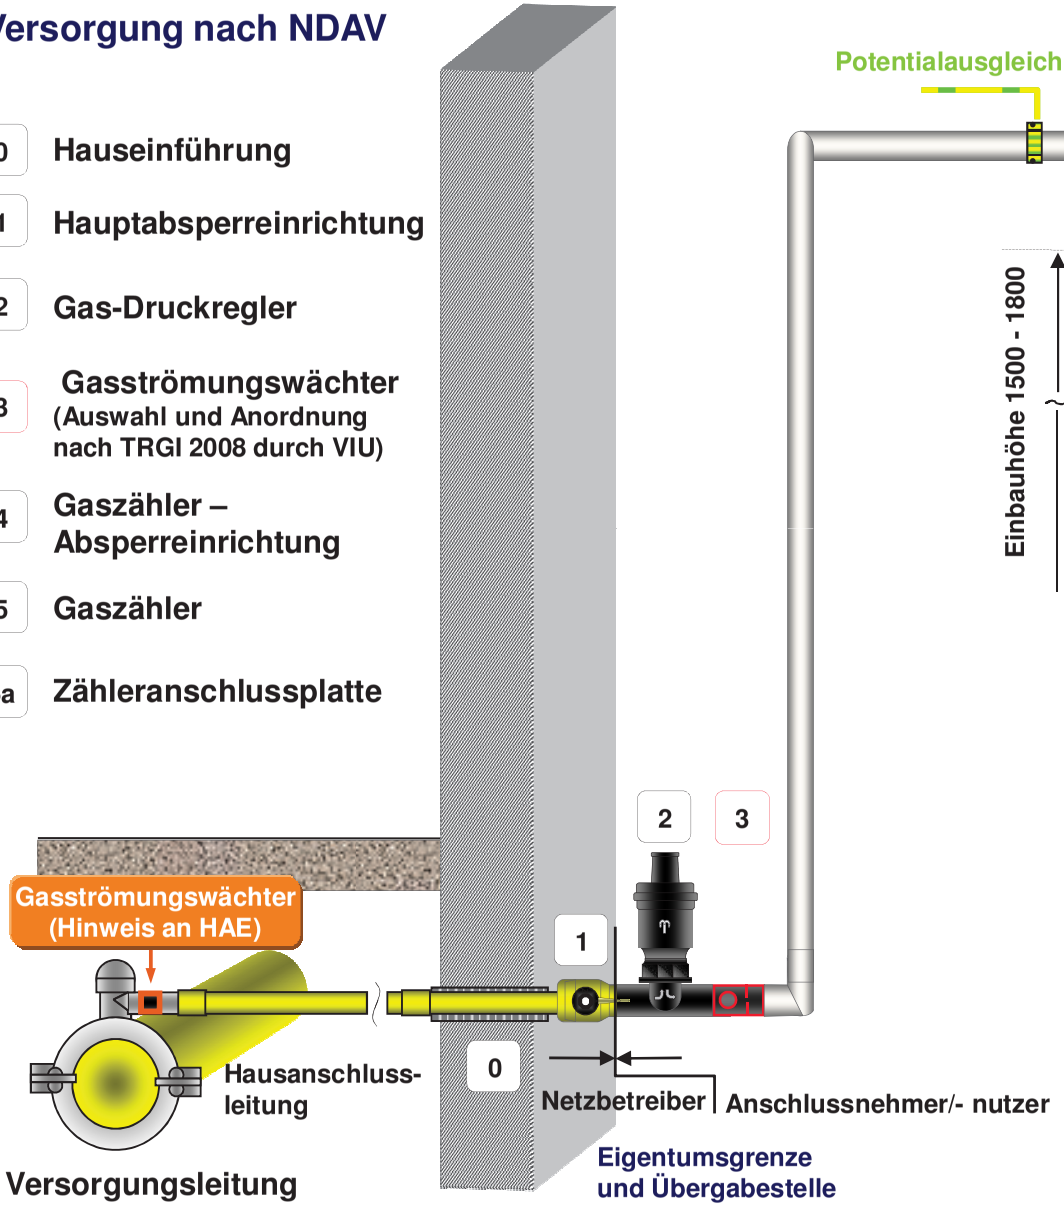

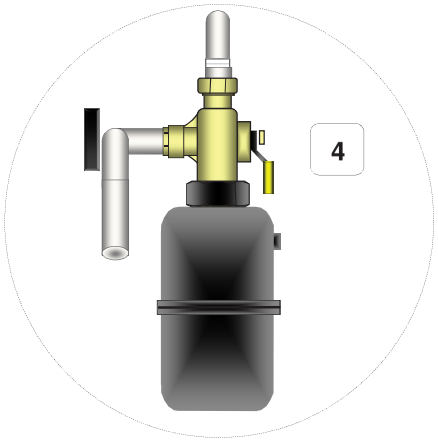

Ein- und Zwei-familienhaus
1 Gaszähler
Passive Maßnahmen: nicht erforderlich

Mehrfamilienhaus mit zentraler Gasanwendung analog
Beachte :
Passive Maßnahmen: nicht frei zugänglicher Raum

Eingesetzte Regler:

NDAF

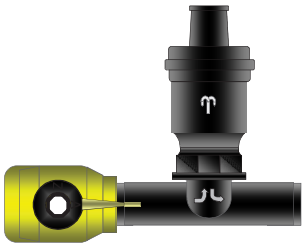

Versorgung nach NDAV

- 0 Hauseinführung
- 1 Hauptabsperreinrichtung
- 2 Gas-Druckregler
- 3/6 Gasströmungswächter (Auswahl und Anordnung nach TRGI 2008 durch VIU)
- 4 Gaszähler – Absperreinrichtung
- 5 Gaszähler
- 5a Zähleranschlussplatte

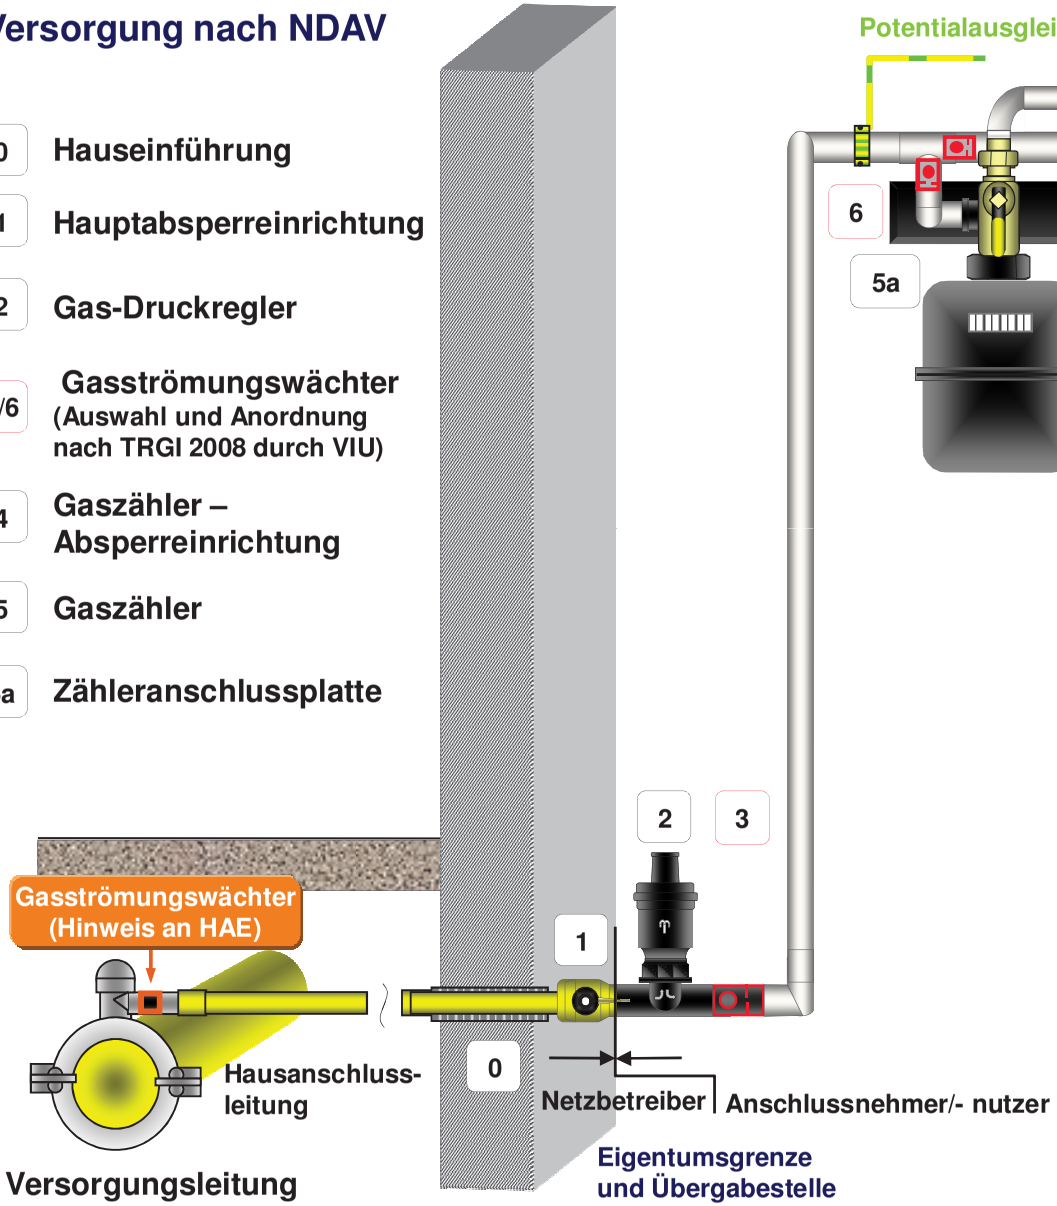

Potentialausgleich

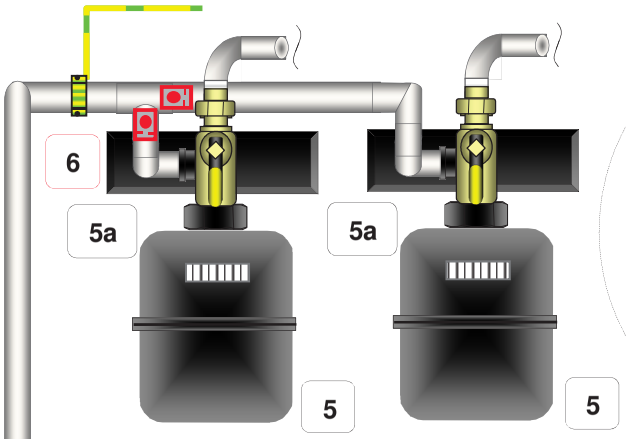

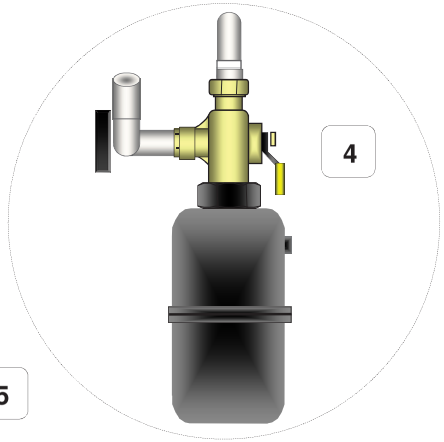

Ein- und Zwei-familienhaus
2 Gaszähler
Passive Maßnahmen: nicht erforderlich

Mehrfamilienhaus mit Etagengasanwendung analog
Beachte :
Passive Maßnahmen: nicht frei zugänglicher Raum

Eingesetzte Regler:

NDAF

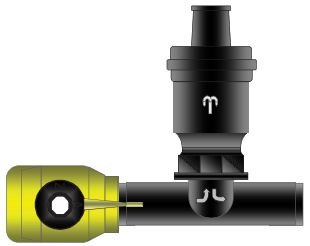

Versorgung nach NDAV

- 0 Hauseinführung
- 1 Hauptabsperreinrichtung
- 2 Gas-Druckregler
- 3 Gasströmungswächter (Auswahl und Anordnung nach TRGI 2008 durch VIU)
- 4 Gaszähler – Absperreinrichtung
- 5 Gaszähler
- 5a Zähleranschlussplatte

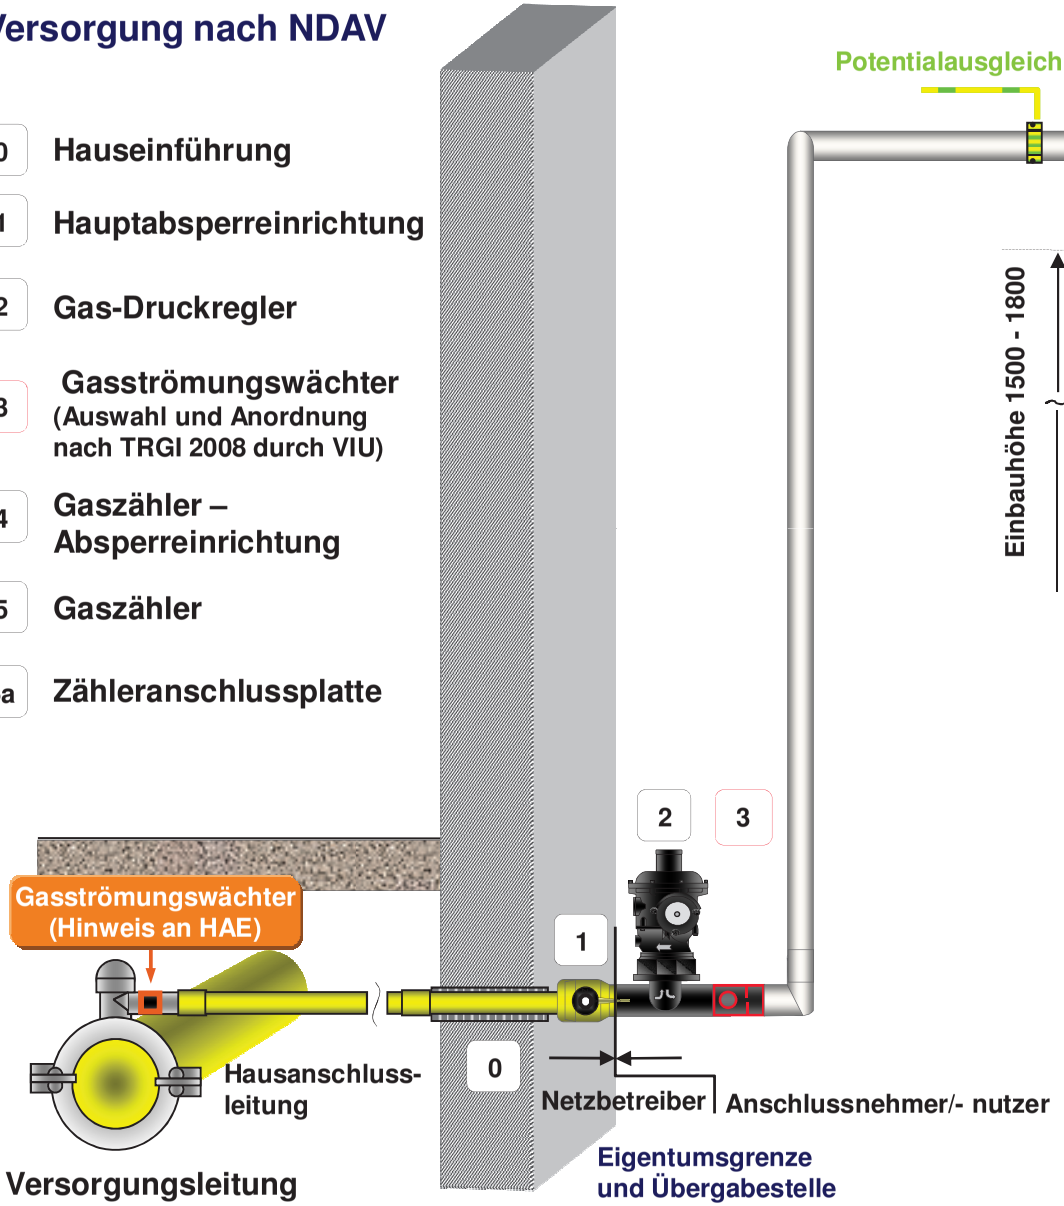

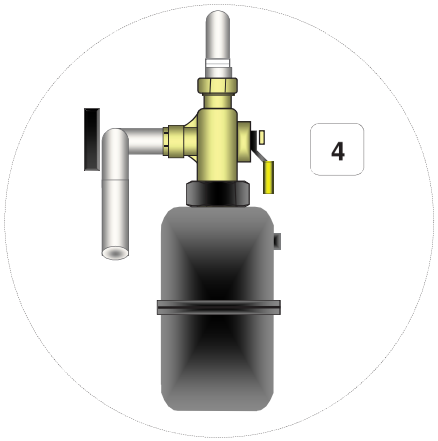

Ein- und Zwei-familienhaus
1 Gaszähler
Passive Maßnahmen: nicht erforderlich

Mehrfamilienhaus mit zentraler Gasanwendung analog
Beachte :
Passive Maßnahmen: nicht frei zugänglicher Raum

Eingesetzte Regler:

MAF

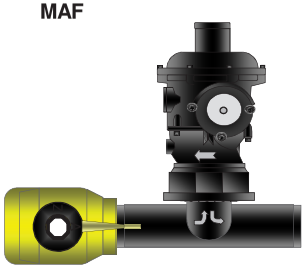

Versorgung nach NDAV

- 0 Hauseinführung
- 1 Hauptabsperreinrichtung
- 2 Gas-Druckregler
- 3/6 Gasströmungswächter (Auswahl und Anordnung nach TRGI 2008 durch VIU)
- 4 Gaszähler – Absperreinrichtung
- 5 Gaszähler
- 5a Zähleranschlussplatte

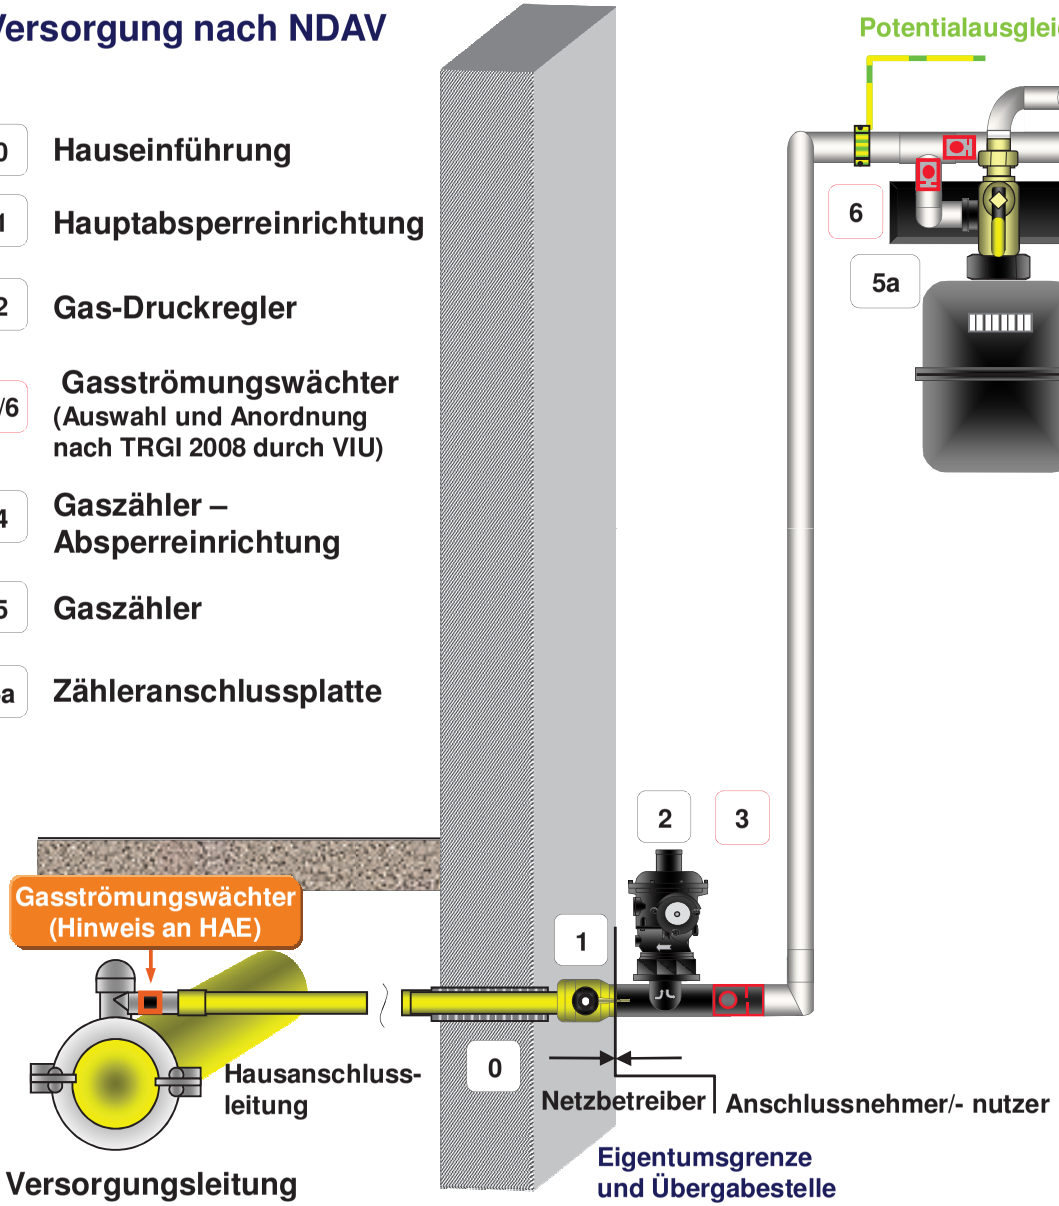

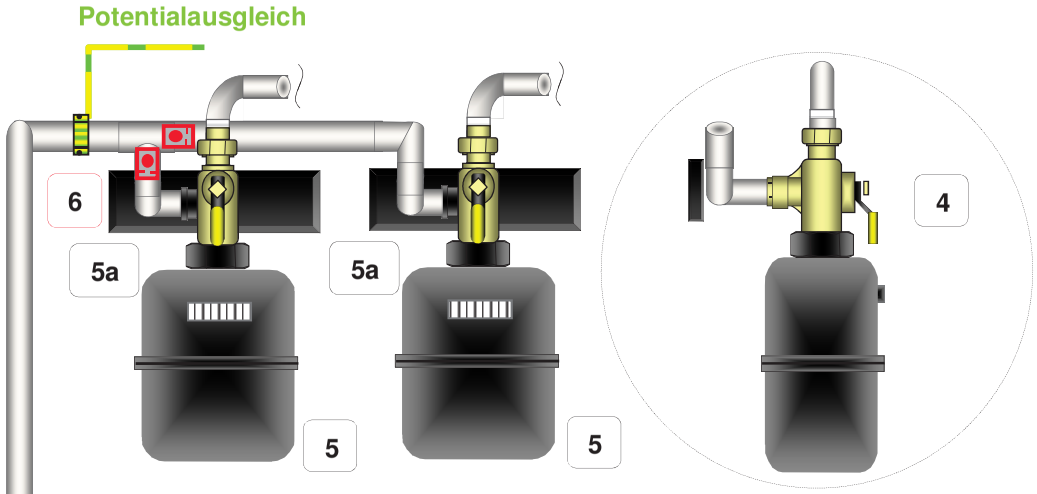

Ein- und Zwei-familienhaus
2 Gaszähler
Passive Maßnahmen: nicht erforderlich

Mehrfamilienhaus mit Etagengasanwendung analog
Beachte :
Passive Maßnahmen: nicht frei zugänglicher Raum

Eingesetzte Regler:
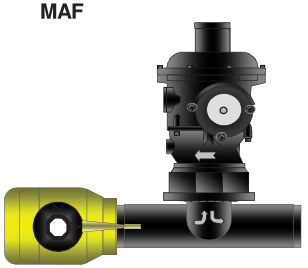
MAF